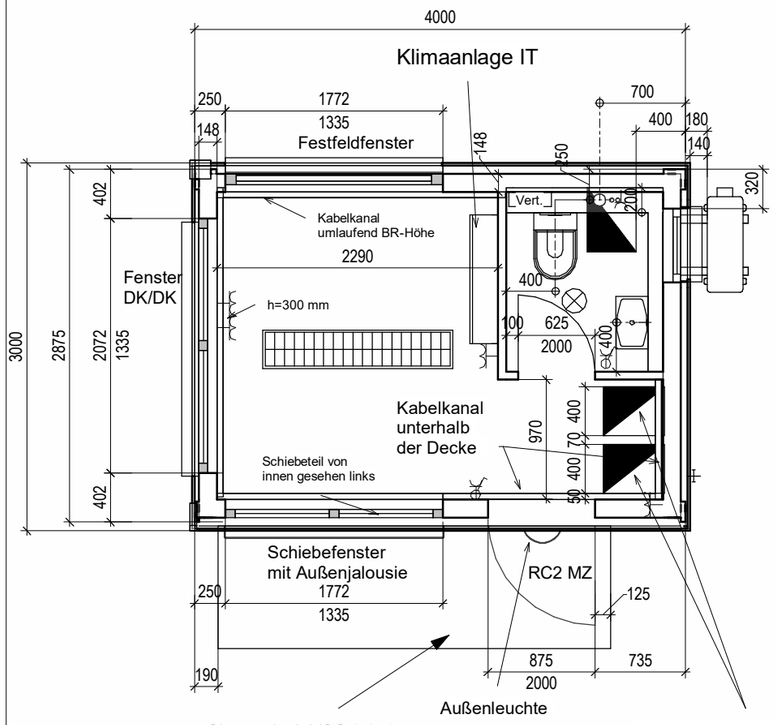


Glasvordach VSG 3,2x1 m
Halterung am Dachträger montiert
ähnlich Abb.

Bodenrevisionsklappen
400x500 mm

Bodenisolierung	220 mm Mineralwolle (Eintrittshöhe 264 mm)
Außenwandisolierung	60 mm PU Element + 80 mm Holzständer mit Mineralwolleiso.
Dachisolierung	120 mm PU-Element

Lichte Öffnung Beginn Fenster = 950 mm = BRH
BRH Sanitärfenster 1600 mm

Innenverkleidung 8 mm weiße mel. besch. Spanplatte

Innenhöhe ca. 2,5 m

E-Verteiler mit Reihenklemmen und Kombiableitern
Leitungsführung verdeckt bzw. im Kabelkanal unterhalb der Decke

Leuchtmittel LED

Steckdosenhöhe 300 m außer an den Schaltern


Bodenplatte 21 mm Birke Multiplex


Bodenbelag homogener PVC 2,0 mm Tarkett Standard Farbe 495

RC 2 MZ Türe


Frischwasserleitungen Edelstahl, Abwasserleitungen HT Farbe weiß
Alle Leitungen UNTERPUTZ verlegt.

Möbel sind nicht enthalten

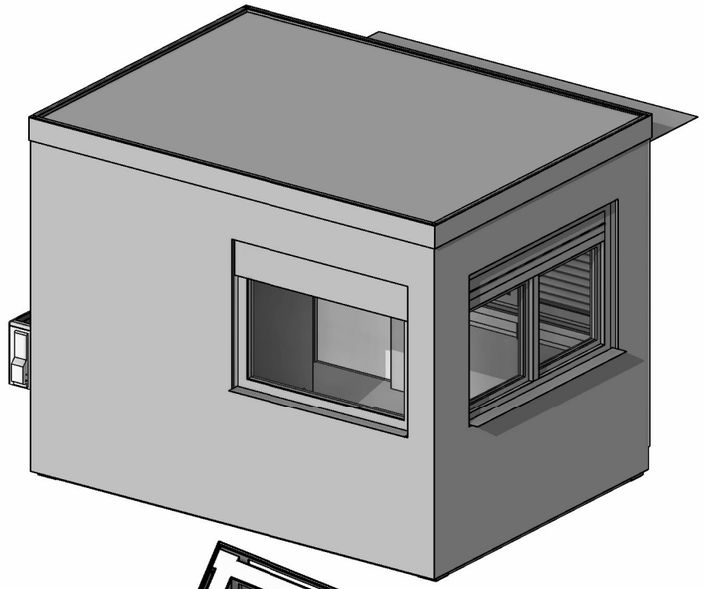

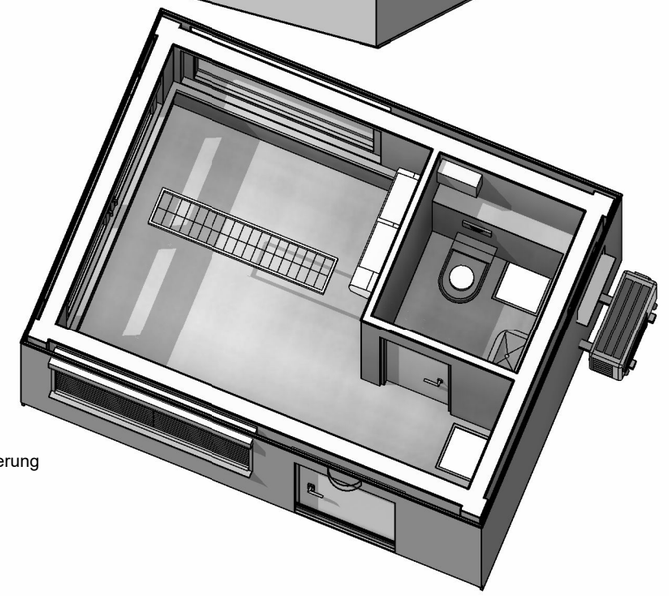

Punkt - Fundamentplan

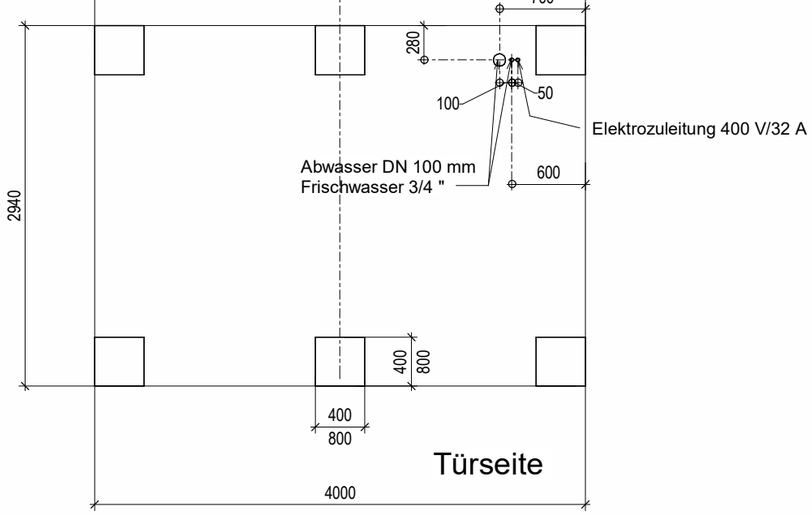


Darstellung MIT Fassade und Abschlusswinkel umlaufend

Rahmen 120x80 mm
Klimaanlagen - Seite
Bodenplatte Siebdruck 18 mm
Dachbegrünung ca. 100 mm Aufbau
umlaufende Leiste zur Einfassung

Speier zur freien Entwäserung

Abstand zur Fassade
ca. 150 mm

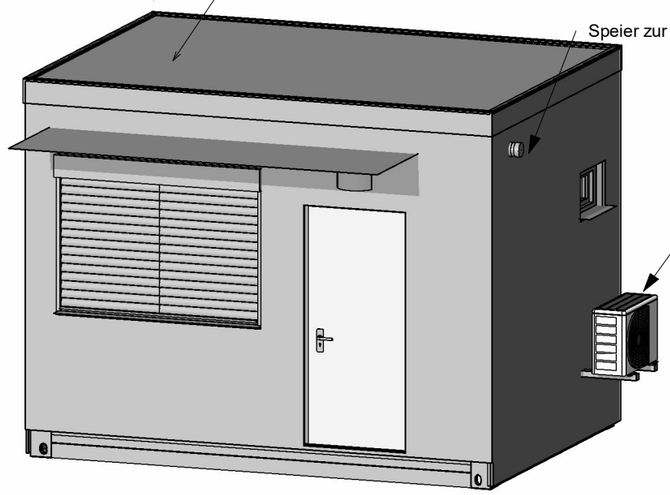


Zuleitungen aller Art nicht fest einbauen
Zum Anschliessen müssen sie beweglich sein
Leitungen in Leerrohre legen
Frostsicherheit bei Frischwasserleitungen beachten
ggf. Begleitheizung vorsehen


Besonders zu beachten: Fundamenttiefe = Frosttiefe, Bodenanpressung mind. 200KN/qm DIN 1054
Betongüte mind. B25. Mindestbreite von Streifenfundamenten: siehe Zeichnung

Index	Datum	Änderung	Name	Datum	Maßstab
1			hw		1 : 50
2			hw		
3			hw		
				Zeichnungsnummer	Blatt
				Gez. hw	Gepr. Prüfer


Ansicht 1

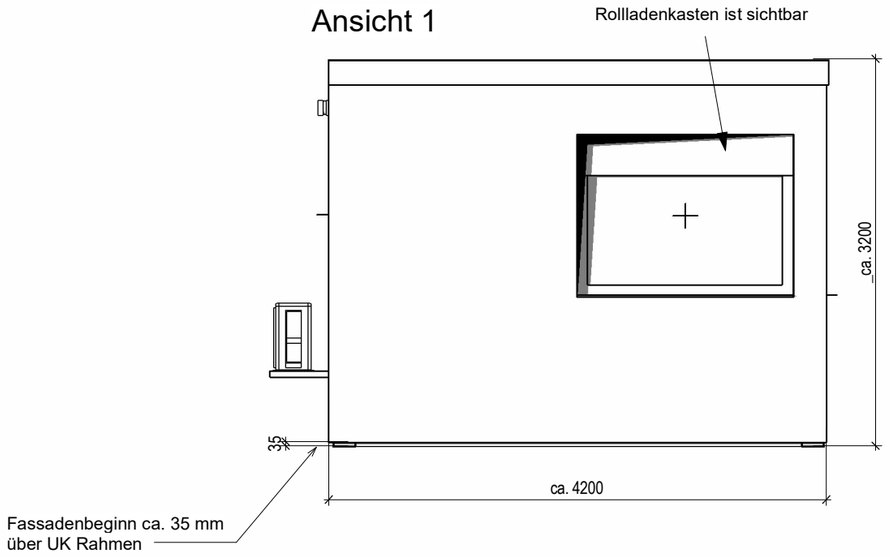


Ansicht 2

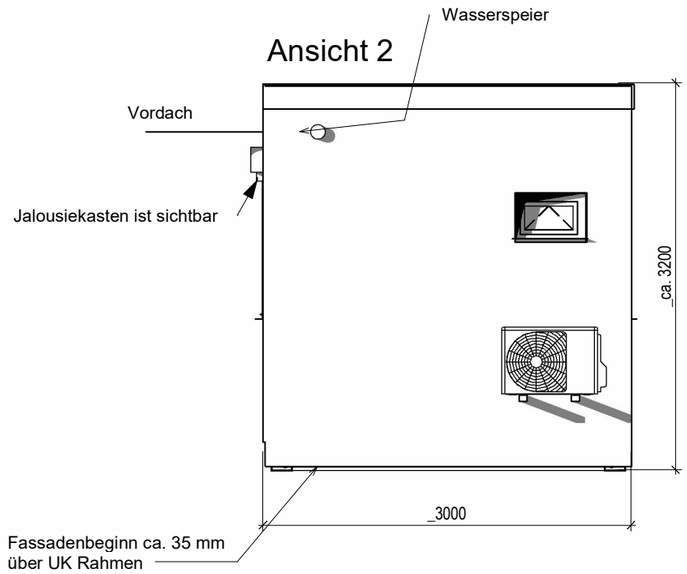

Ansicht 3

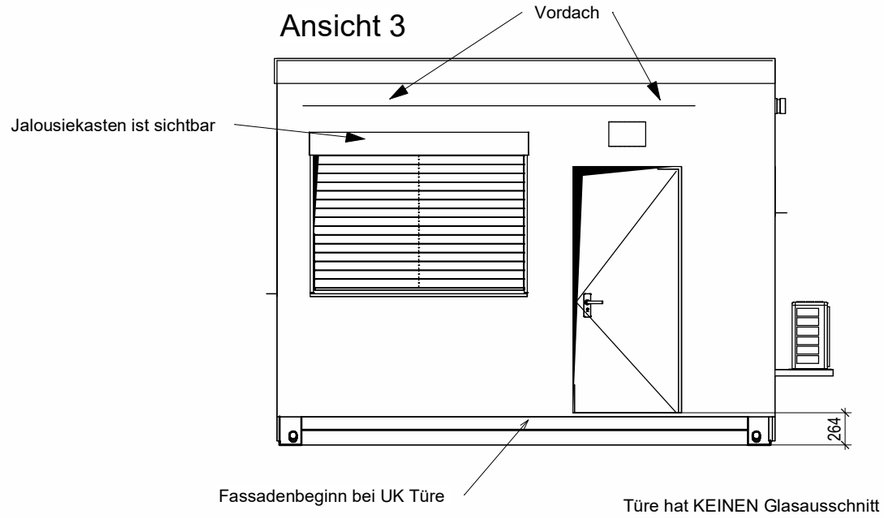

Ansicht 4

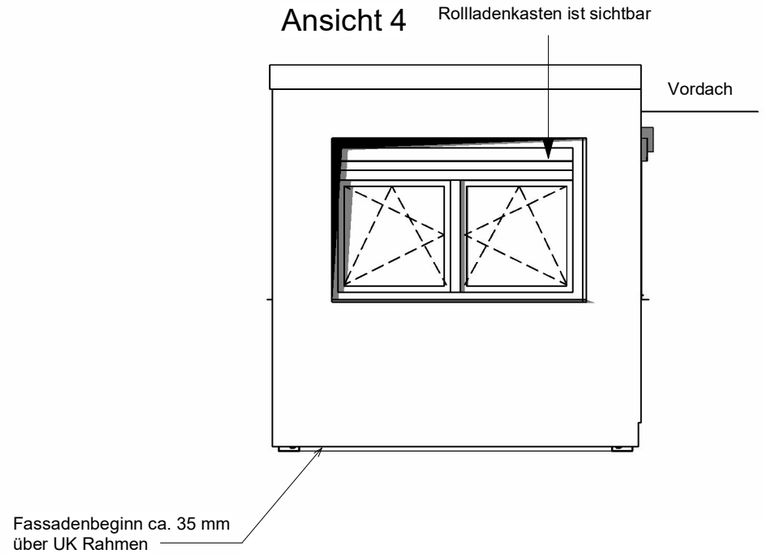

Datum	Änderung	Name	Datum	Maßstab
1		hw		1 : 50
2		hw		
3		hw		
			Zeichnungsnummer	Blatt
			Gez. hw	Gepr.